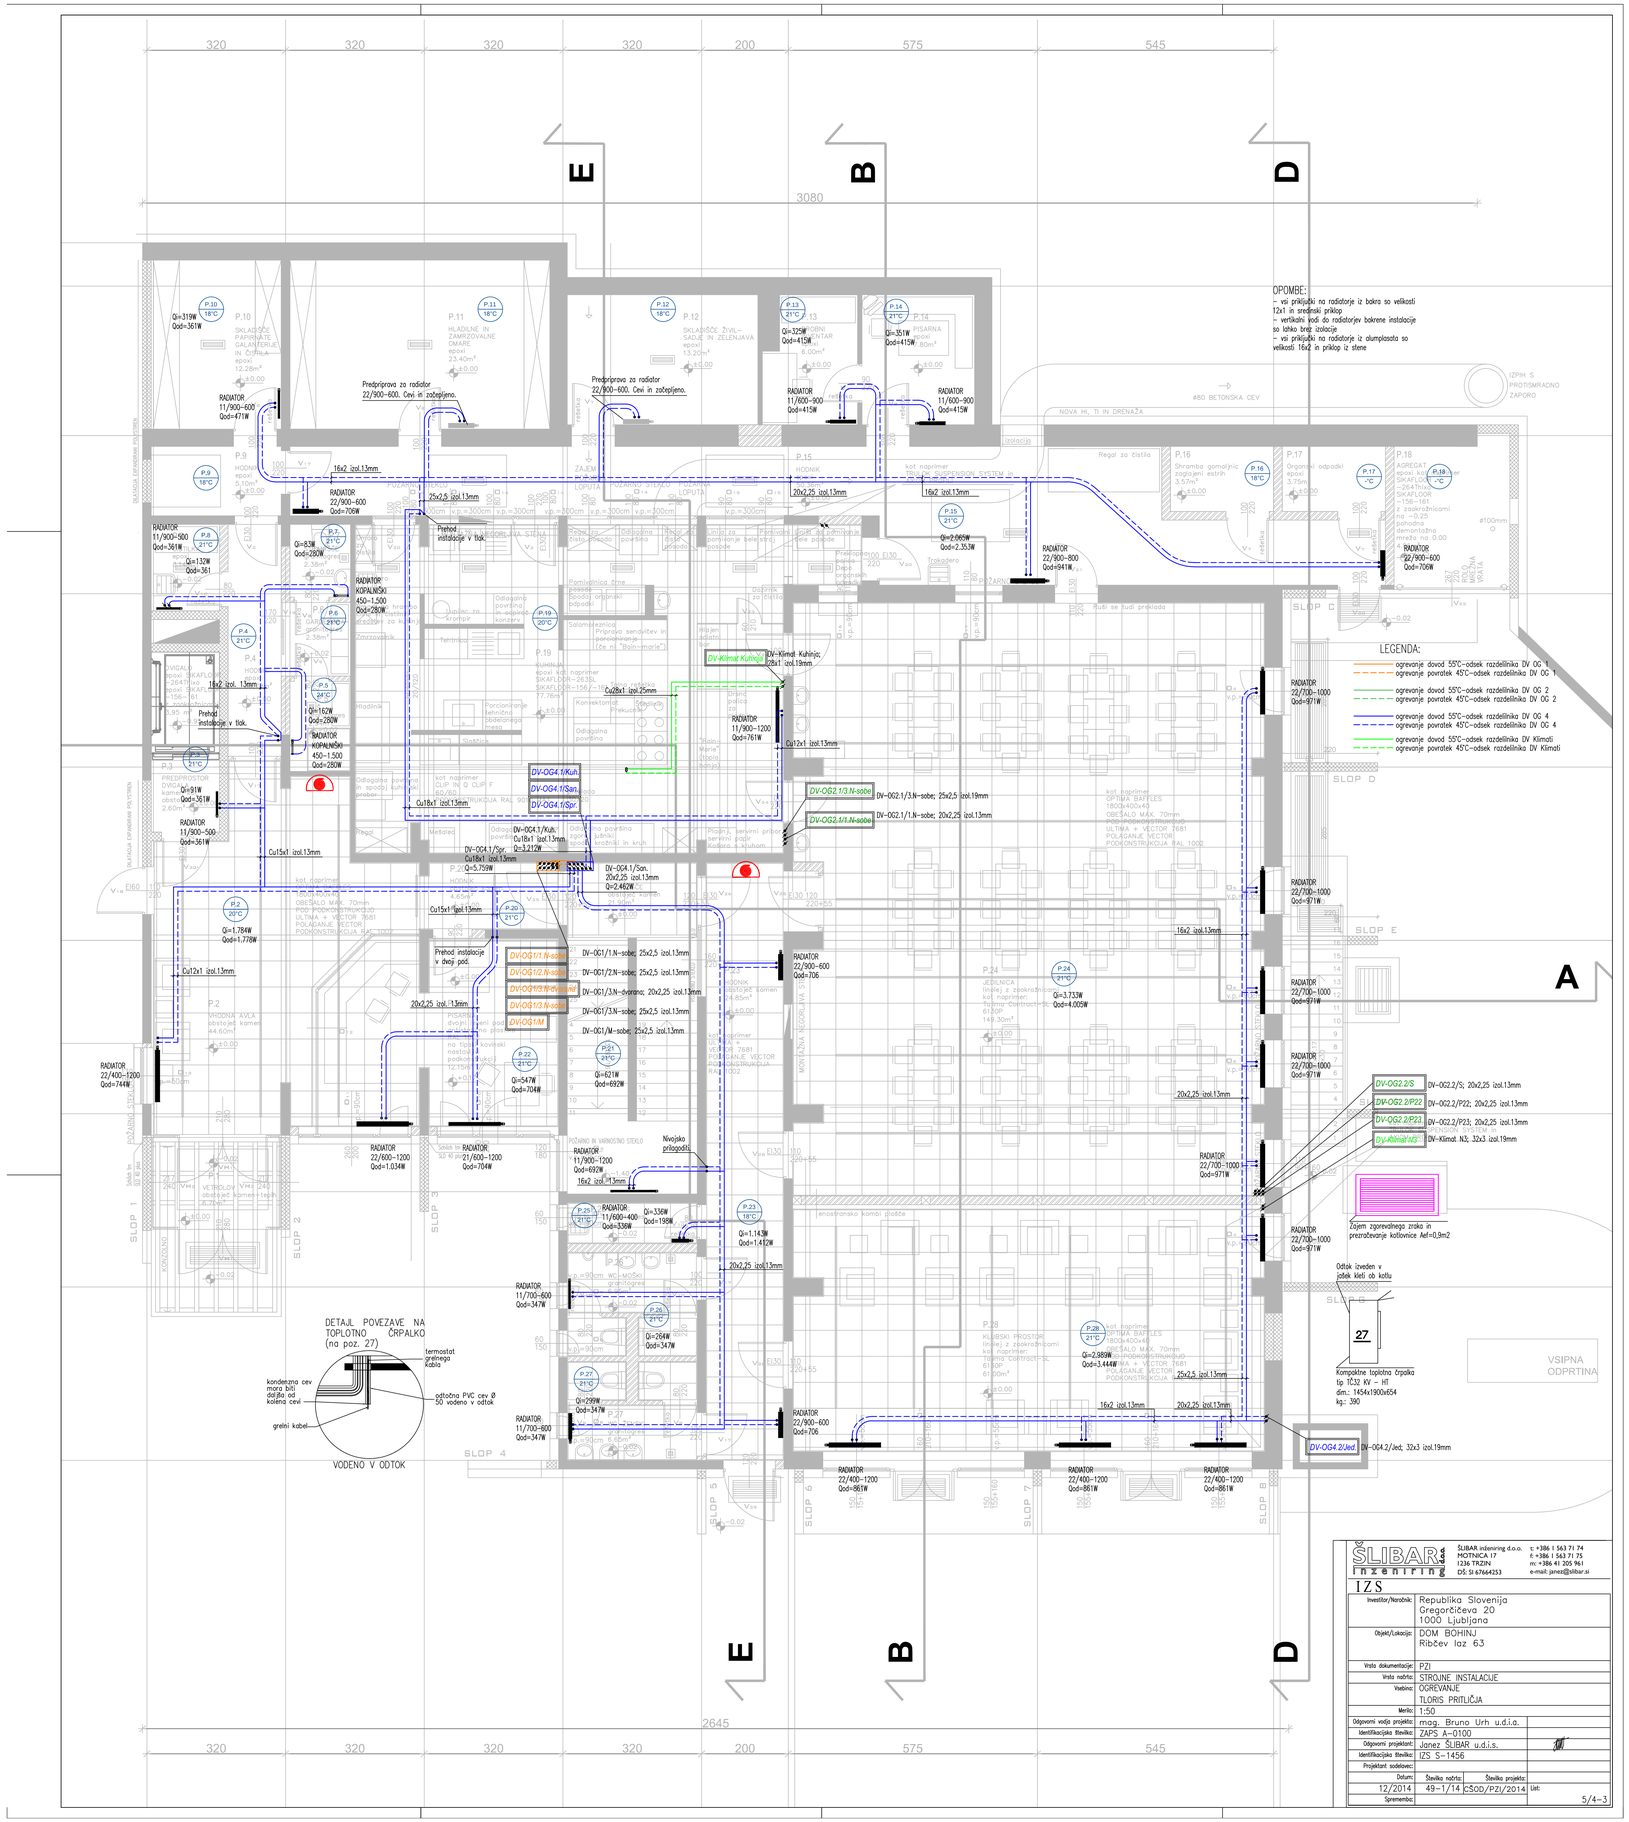
E
B
D
A
3080
2645
320
200
575
545
OPOMBE:
– vsi priključki na radiatorje iz bakra so velikosti 12x1 in srednjski priklop
– vertikalni vodi do radiatorjev bakrene instalacije so lahko brez izolacije
– vsi priključki na radiatorje iz aluminasta so velikosti 16x2 in priklop iz stene
LEGENDA:
ogrevanje dovod 55°C–odsek razdelilnika DV OG 1
ogrevanje povratek 45°C–odsek razdelilnika DV OG 1
ogrevanje dovod 55°C–odsek razdelilnika DV OG 2
ogrevanje povratek 45°C–odsek razdelilnika DV OG 2
ogrevanje dovod 55°C–odsek razdelilnika DV OG 4
ogrevanje povratek 45°C–odsek razdelilnika DV OG 4
ogrevanje dovod 55°C–odsek razdelilnika DV Klimati
ogrevanje povratek 45°C–odsek razdelilnika DV Klimati
DETAJL POVEZAVE NA TOPLOTNO ČRPALKO (na poz. 27)
termostat grelnega kabla
kondenzna cev mora biti dalječ od kolena cevi
grelni kabel
odtočna PVC cev Ø 50 vodeno v odtok
VODENO V ODTOK
Kompaktne toplotna črpalka tip 12,12 kV – HI
dim.: 1454x1900x654
kg.: 390
Zajem zgorevalnega zraka in prezračevanje kotlovnice Aef=0,9m2
Odtok izveden v jašek kleti ob kotlu
VSPNA ODPRTINA
SLOP 1
SLOP 2
SLOP 3
SLOP 4
SLOP 5
SLOP 6
SLOP 7
SLOP 8
SLOP D
SLOP E
DV-OG4.1/Kuh.
DV-OG4.1/San.
DV-OG4.1/Spr.
DV-OG2.1/3.N-sobe
DV-OG2.1/1.N-sobe
DV-OG1/1.N-sobe; 25x2,5 izol.13mm
DV-OG1/2.N-sobe; 25x2,5 izol.13mm
DV-OG1/3.N-dvorana; 20x2,25 izol.13mm
DV-OG1/3.N-sobe; 25x2,5 izol.13mm
DV-OG1/M-sobe; 25x2,5 izol.13mm
DV-OG2.2/S; 20x2,25 izol.13mm
DV-OG2.2/P22; 20x2,25 izol.13mm
DV-OG2.2/P23; 20x2,25 izol.13mm
DV-Klimat/N3; DV-Klimat. N3; 32x3 izol.19mm
DV-OG4.2/Jed; DV-OG4.2/Jed; 32x3 izol.19mm
DV-Klimat Kuhinja; DV-Klimat Kuhinja; 28x1 izol.19mm
Predpriprava za radiator 22/900–600. Cevi in zaključeno.
Prehod instalacije v tlak.
Prehod instalacije v dvoj. pod.
Nivojsko prilagodi.
RADIATOR 11/900–600 Qod=471W
RADIATOR 11/900–500 Qod=361W
RADIATOR 22/900–600 Qod=706W
RADIATOR KOPALNIŠKI 450–1.500 Qod=280W
RADIATOR 11/900–1200 Qod=761W
RADIATOR 11/900–1200 Qod=692W
RADIATOR 22/900–600 Qod=706
RADIATOR 22/600–1200 Qod=1.034W
RADIATOR 21/600–1200 Qod=704W
RADIATOR 11/600–400 Qod=339W
RADIATOR 11/700–600 Qod=347W
RADIATOR 22/400–1200 Qod=744W
RADIATOR 22/400–1200 Qod=861W
RADIATOR 22/700–1000 Qod=971W
RADIATOR 22/900–800 Qod=941W
RADIATOR 22/900–600 Qod=706W
RADIATOR 11/600–900 Qod=415W
Cu15x1 izol.13mm
Cu18x1 izol.13mm
Cu12x1 izol.13mm
16x2 izol.13mm
20x2,25 izol.13mm
25x2,5 izol.13mm
Cu12x1 izol.25mm
Cu15x1 fgol.15mm
Cu18x1 izol.19mm
Cu28x1 izol.19mm
ŠLIBAR inženiring
ŠLIBAR inženiring d.o.o.
MOTNICA 17
1236 TRZIN
DŠ: SI 67664253
t: +386 1 563 71 74
f: +386 1 563 71 75
m: +386 41 205 961
e-mail: janez@slibar.si
IZS
Investitor/Naročnik: Republika Slovenija, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana
Objekt/Lokacija: DOM BOHINJ, Ribčev laz 63
Vrsta dokumentacije: PZI
Vrsta načrta: STROJNE INSTALACIJE
Vsebina: OGREVANJE, TLORIS PRITLIČJA
Merilo: 1:50
Odgovorni vodja projekta: mag. Bruno Urh u.d.i.a.
Identifikacijska številka: ZAPS A–0100
Odgovorni projektant: Janez ŠLIBAR u.d.i.s.
Identifikacijska številka: IZS S–1456
Projektant sodelavec:
Datum: 12/2014
Številka načrta: 49–1/14
Številka projekta: ČSOD/PZI/2014
List: 5/4–3
Spremembe: