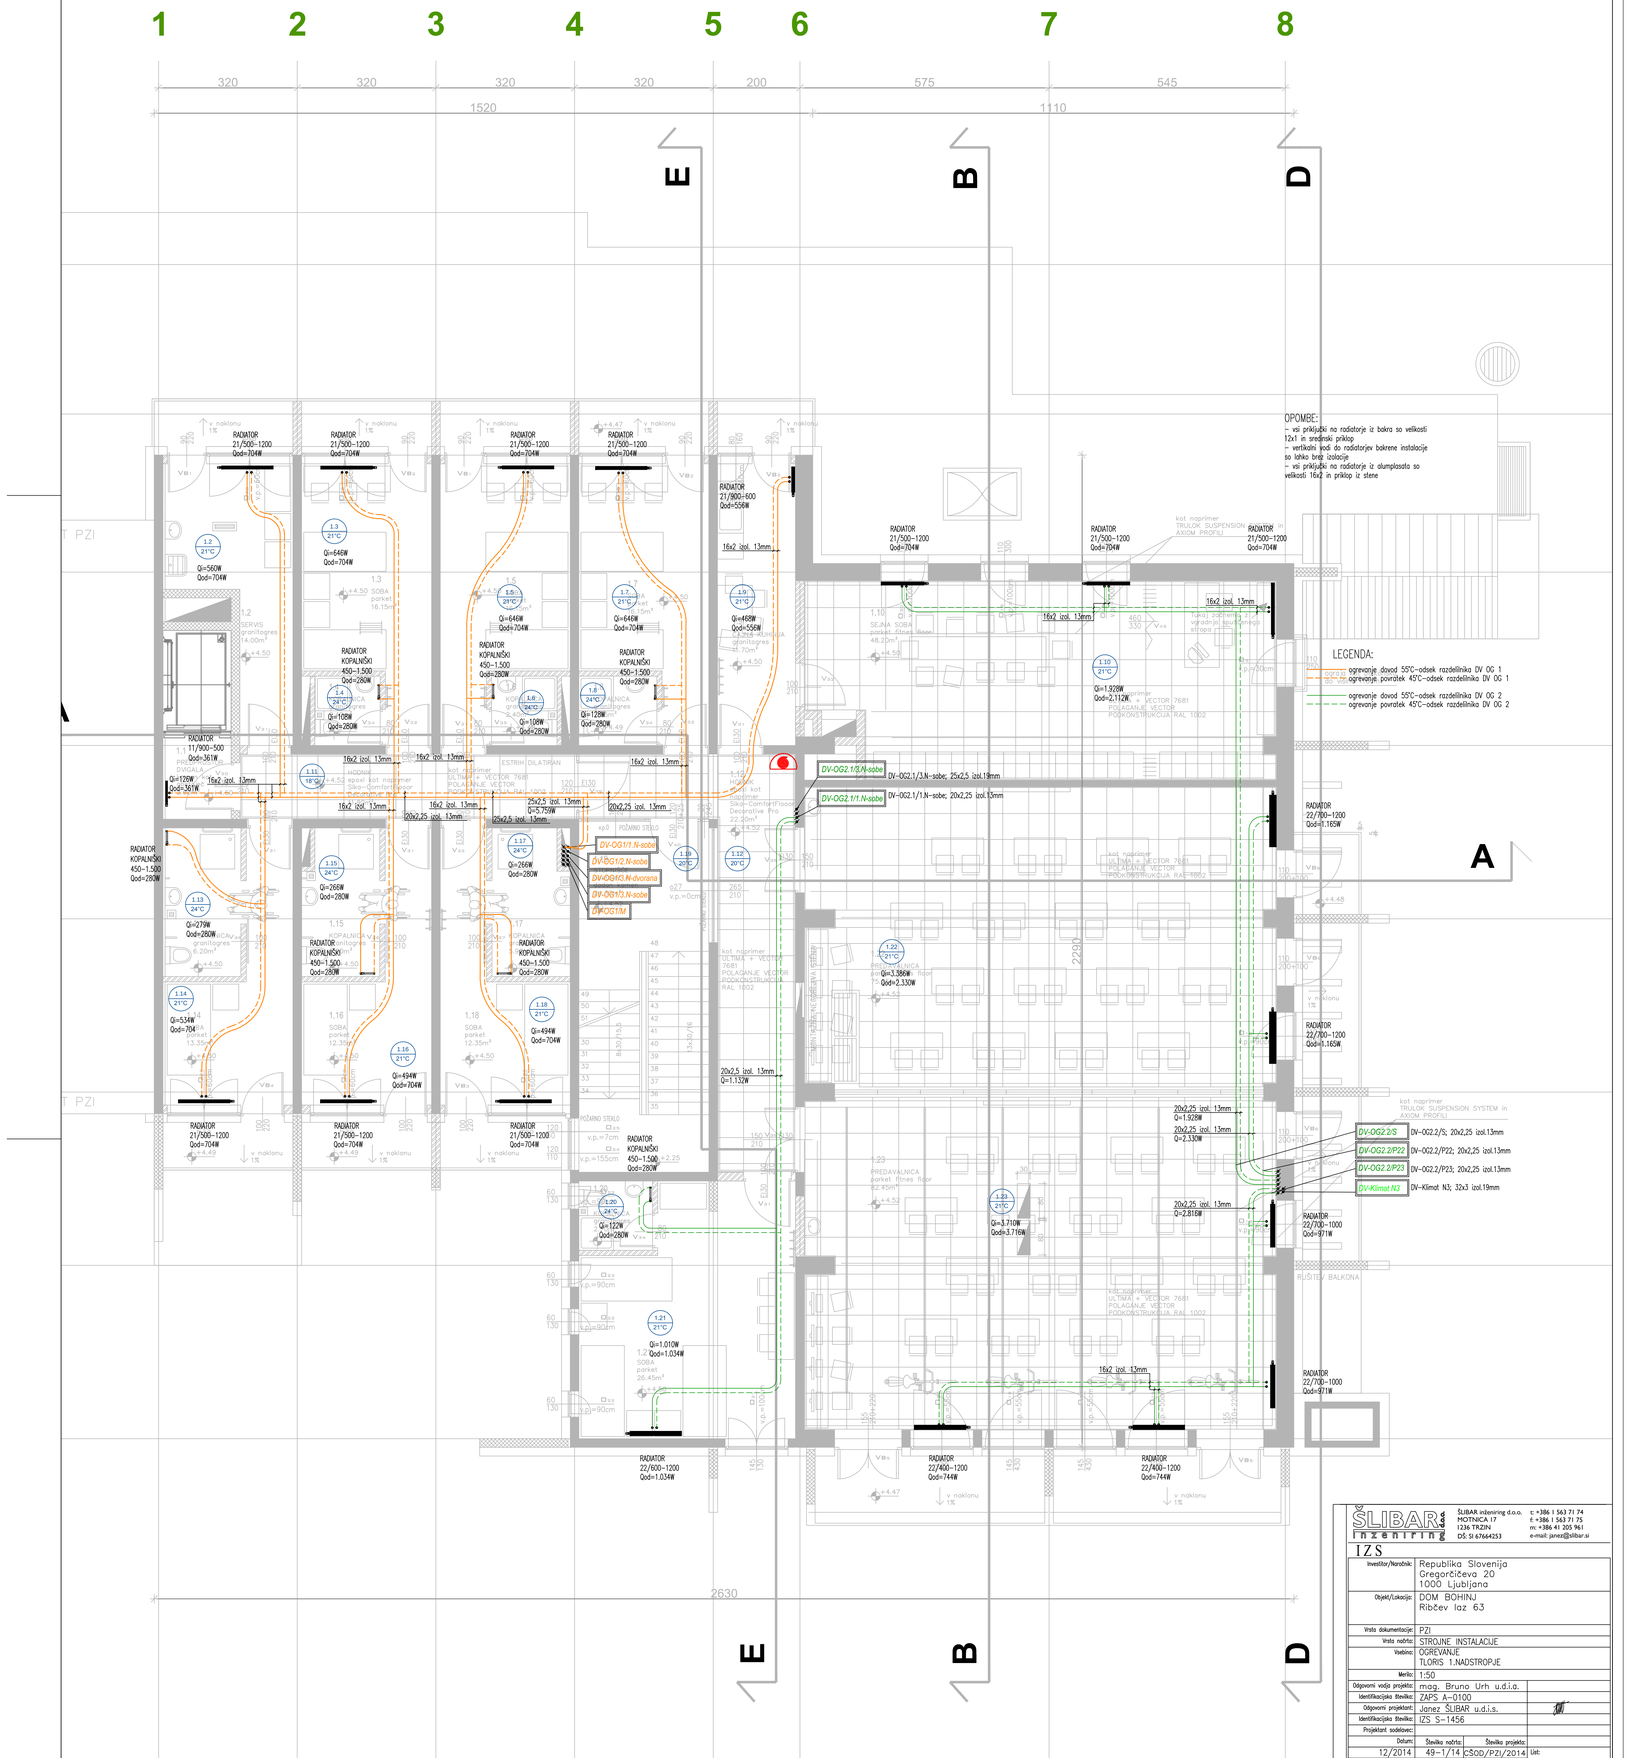
1
2
3
4
5
6
7
8
E
B
D
A
320
320
320
320
200
575
545
1520
1110
2630
OPOMBE:
– vsi priključki na radiatorje iz bakra so velikosti 12x1 in enostranski priklop
– vertikalni vodi do radiatorjev bakrene instalacije so lahko brez izolacije
– vsi priključki na radiatorje iz alumplasata so velikosti 16x2 in priklop iz stene
LEGENDA:
ogrevanje dovod 55°C–odsek razdelilnika DV OG 1
ogrevanje povratek 45°C–odsek razdelilnika DV OG 1
ogrevanje dovod 55°C–odsek razdelilnika DV OG 2
ogrevanje povratek 45°C–odsek razdelilnika DV OG 2
DV-OG2.1/3.N-sobe
DV-OG2.1/1.N-sobe
DV-OG1/1.N-sobe
DV-OG1/2.N-sobe
DV-OG1/3.N-dvorana
DV-OG1/3.N-sobe
DV-OG1/M.
DV-OG2.2/S
DV-OG2.2/P22
DV-OG2.2/P23
DV-Klimat N3
DV-OG2.1/3.N-sobe; 25x2,5 izol.19mm
DV-OG2.1/1.N-sobe; 20x2,25 izol.13mm
DV-OG2.2/S; 20x2,25 izol.13mm
DV-OG2.2/P22; 20x2,25 izol.13mm
DV-OG2.2/P23; 20x2,25 izol.13mm
DV-Klimat N3; 32x3 izol.19mm
RADIATOR 21/500–1200 Qod=704W
RADIATOR 21/900–600 Qod=556W
RADIATOR 22/700–1200 Qod=1.165W
RADIATOR 22/700–1000 Qod=971W
RADIATOR 22/600–1200 Qod=1.034W
RADIATOR 22/400–1200 Qod=744W
RADIATOR KOPALNIŠKI 450–1.500 Qod=280W
RADIATOR 11/500–500 Qod=361W
RUŠITEV BALKONA
ŠLIBAR inženiring
ŠLIBAR inženiring d.o.o.
MOTNICA 17
1236 TRZIN
DŠ: SI 67664253
t: +386 1 563 71 74
f: +386 1 563 71 75
m: +386 41 205 961
e-mail: janez@slibar.si
IZS
Investitor/Naročnik: Republika Slovenija, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana
Objekt/Lokacija: DOM BOHINJ, Ribčev laz 63
Vrsta dokumentacije: PZI
Vrsta načrta: STROJNE INSTALACIJE
Vsebina: OGREVANJE, TLORIS 1.NADSTROPJE
Merilo: 1:50
Odgovorni vodja projekta: mag. Bruno Urh u.d.i.a.
Identifikacijska številka: ZAPS A–0100
Odgovorni projektant: Janez ŠLIBAR u.d.i.s.
Identifikacijska številka: IZS S–1456
Projektant sodelovec:
Datum: 12/2014
Številka načrta: 49–1/14
Številka projekta: ČSOD/PZI/2014
List: 5/4–4
Spremembe: